

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2026 Liikelaitos Salon Vesi

Olellaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Talousarvion vuoden 2026 toiminnan painopisteiden osalta on saavutettu seuraavia tuloksia:

1. Suunnitelmallinen ja tietoon perustuva omaisuudenhallinta

Neljän uuden vakituisen tehtävän rekrytoinnit saatiin onnistuneesti päätökseen. Neljä työntekijää aloitti maaliskuussa uusissa tehtävissä, jotka sijoittuvat jätevedenpuhdistuksen, pumppauksen ja viemäriverkoston kunnossapitoon. Tehtävien myötä on mahdollista lisätä ennakoivaa kunnossapitoa, koska tähän saakka on ollut mahdollista hoitaa vain käytön ja vikakorjausten tehtäviä.

Alkuvuoden vähäluminen pakkaskausi aiheutti poikkeuksellisen määrän asiakkaiden tonttivesijohtojen ja vesimitareiden jäätyksiä. Jäätyksiä oli yli 100, kun normaali-talvena niitä on kymmenkunta. Tämä satoi merkittävästi verkoston kunnossapitoa alkuvuodesta. Runkovesijohtoja tai -viemäreitä ei jäänyt.

Verkostojen kuntotiedon hallinnan kehittämistä on jatkettu. Tämä on osa lakisääteisen omaisuudenhallintasuunnitelman edellyttämiä tehtäviä.

Vuoden 2026 investointisuunnitelman hankkeista suuri osa on vanhojen, elinkaarensa pään saavuttaneiden rakenteiden uusimista. Tämän ja viime vuoden investointitasot ovat yli kaksinkertaiset näitä edeltäviin vuosiin verrattuna. Niukat henkilöresurssit ovat edelleen haaste ohjelman hankkeiden kilpailuttamiseen ja rakennuttamiseen. Hankkeista suurin osa on vanhan saneerausta, ja laitosten ja verkoston käynnissäpito on sovitettava näiden hankkeiden aiheuttamiin poikkeusjärjestelyihin. Poikkeusjärjestelyt lisäävät myös toiminnallisia riskejä. Ylävesisäiliöiden korjausvelkaa saadaan saneerausten myötä vähennettyä hieman tänäkin vuonna. Muiden omaisuuserien korjausvelka kasvaa tai ei muutu merkittävästi nykyisillä saneerausmäärillä. Vuoden 2026 investointihakkeet etenevät pääosin aikataulussaan. Suunnittelun puitesopimusten hankinnan viivästyminen on aiheuttanut jonkin verran viivästystä hankkeisiin.

2. Toimintavarma ja vastuullinen vesihuolto

Tammi-maaliskuussa vedentuotanto ja -jakelu on toiminut normaalisti.

Jätevedenpuhdistuksen osalta lupaehtojen täytyminen on vielä mahdollista, mutta viranomaistarkkailun tulosraportit kaudelta eivät ole vielä valmistuneet, joten varmoja tuloksia ei ole. Salon keskuspuhdistamon typenpoiston jälkisuodatusta on jouduttu ohittamaan kahdesti sateiden ja lumen sulamisen nostaman tulovirtaaman ja kahdesti laitevikojen takia. Luparajojen täytyminen arvioidaan puhdistamosta riippuen neljännesvuosi-, puolivuosi- tai vuosikeskiarvona.

Jätevedenpuhdistuksen valvontaviranomainen on vuoden 2025 lopulla määrännyt sekä Salon keskuspuhdistamon että Perniön puhdistamoiden ympäristöluvut uusittavaksi vuoden 2026 aikana. Keskuspuhdistamon ympäristöluvan hakemuksen edellyttämät selvitykset on käynnistetty. Puhdistamoiden ympäristölupiin liittyviin tehtäviin on palkattu määräaikaisten projektihenkilö vuoden loppuun

saakka. Päätöstä Toijan puhdistamon ympäristöluvan jatkohakemukselle ei ole vielä saatu.

Merkittävin toimintavarmuutta ja puhdistustulostava parantava investointi on keskusjätevedenpuhdistamon puhdistuslinjaston laajentaminen, jonka suunnittelu etenee aikataulussaan. Toinen puhdistustuloksen parantamiseen ja häiriöiden vähentämiseen tähtäävä kehityskohde on jätevesiviemärien vuotavuuden vähentäminen. Tämän kokonaisuuden tarkastus- ja korjaustehtävät vuodelle 2026 on suunniteltu. Tehtävät noudattavat Kokonaisvaltainen kaupunkivesien riskienhallinta Salossa (KaVeRi) -hankkeessa vuosina 2024-25 kehitettyjä viemäriverkoston toimintata-paa.

Viemäriverkostojen ylivuotoja ei ole vuoden 2026 aikana ollut.

Vesijohtoverkoston putkirikkoja on ollut alkuvuodesta 6 kpl.

3. Hyvä asiakaskokemus

Alkuvuodesta on jatkettu asiakkaiden vesimittareiden vaihtoa etäluettaviin Teijon ja Mathildedalin alueilla, sekä suurimman kuluttajan osalta. Noin 15 000 mittarista noin 1200 kpl on nyt etäluettavia. Mittaroinnin muutos mahdollistaa ajantasaisen laskutuksen asiakkaille. Asiakkaille, joille on vaihdettu etäluettava mittari, on tarjottu pääsy kulutuksen seurantaan portaaliin. Tämä on osa sähköisen asioinnin kehittämistä. Jatkuvatoimisten mittareiden avulla on lisäksi jo saatu kiinni muutamia alkaneita vesi-vuotoja.

4. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Alkuvuonna on keskitytty rekrytointeihin ja uusien työntekijöiden perehdytykseen. Henkilöstön hyvinvointia seuraavan QWL-mittauksen tulos ei muuttunut merkittävästi aiemmasta.

TOIMINTAKATE	MTA2026	Tot 1-3/2026	Käyttö-%
Talousvesi	1 771 612	318 078	18 %
Hulevesi	0	-1 939	
Jätevesi	1 686 237	443 402	26 %
Yhteensä Liikelaitos Salon Vesi	3 457 850	759 541	22 %

SUORITTEET	1-3 2025	1-3 2026	Muutos-%
Liikelaitos			
Veden myynti m3	580 716	580 771	0,0 %
Jäteveden myynti m3	491 665	467 575	-4,9 %
Liittymät /Vesi yht.	14 827	14 850	0,2 %
Liittymät /Jätevesi yht.	10 972	11 062	0,8 %

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2026 Liikelaitos Salon Vesi

Talous





Tammi-maaliskuun osalta toimintatuottoja on kertynyt 2,43 miljoonaa euroa, mikä on 24,2 % talousarviosta.

Laskutetun talousveden ja jäteveden määrissä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta viime vuodesta. Koska laskutus perustuu edelleen suurelta osin vuosittaiseen taksaukseen, mahdollisista myynnin muutoksista ei voi antaa tarkempaa arviota tässä vaiheessa.

Toimintakuluja on toteutunut 1,67 miljoonaa euroa (25,5 %). Henkilöstökulujen toteutumatilanne 23 %, palvelujen ostojen 26 %; aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden 27 %; ja muiden toimintakulujen 30 %.




Toimintatuotot ovat hieman alle ja toimintamenot hieman yli talousarvion mukaisen meno- ja tulotason. Talousarvion toimintakate on kuitenkin yhä mahdollista saavuttaa.

Investointien kulutoteuma oli maaliskuun lopussa 10 %. Tässä vaiheessa investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

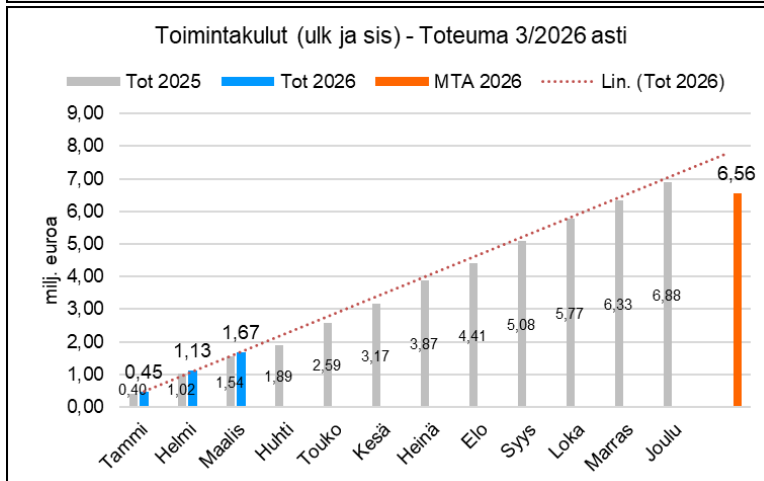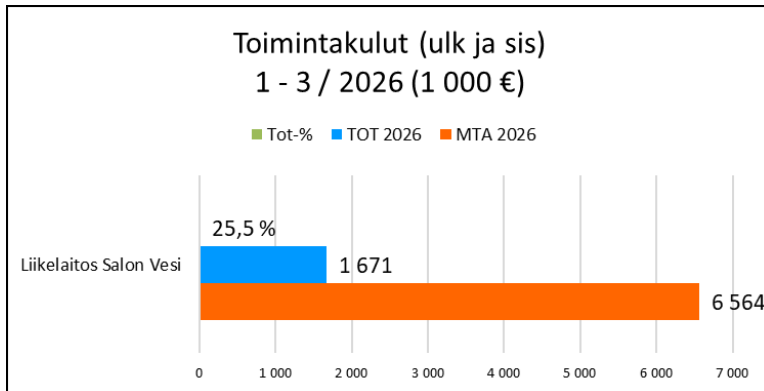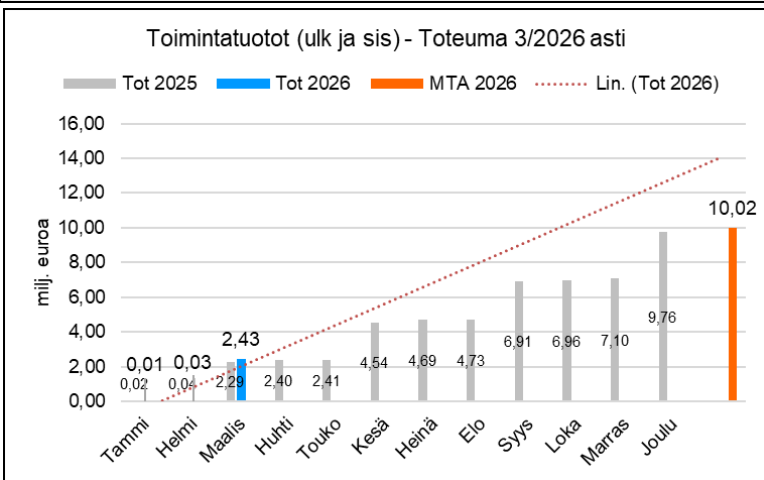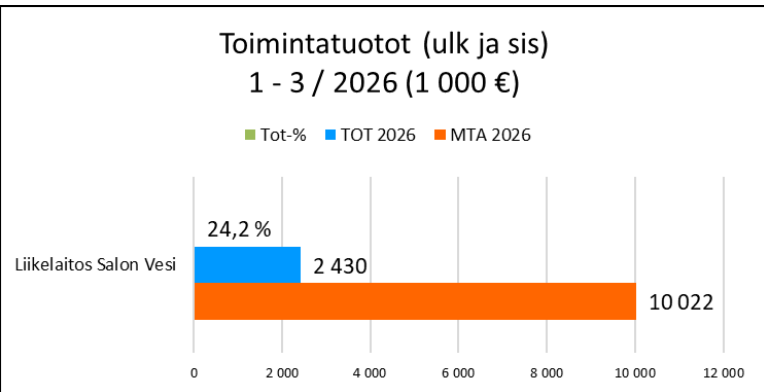

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2026 Liikelaitos Salon Vesi

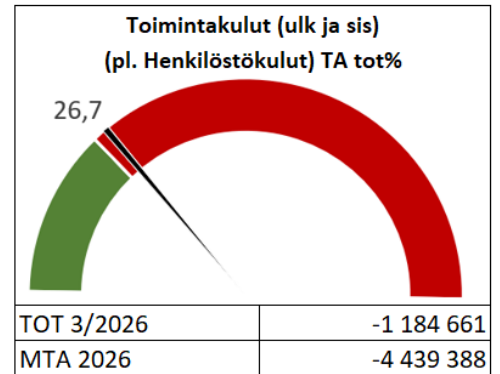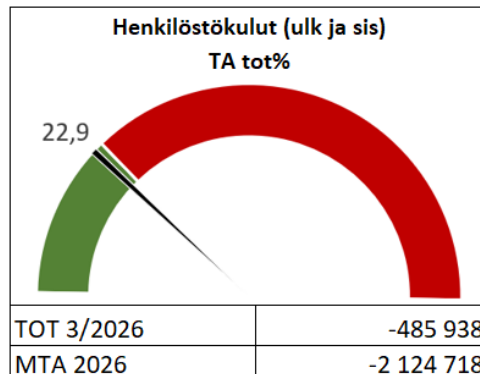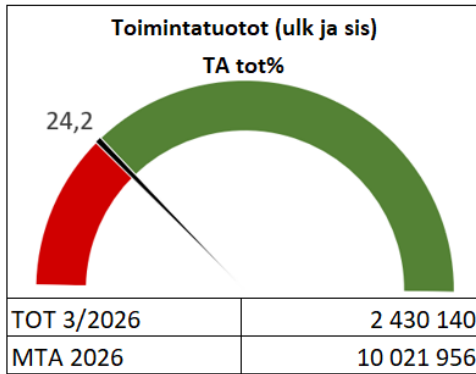

TULOSLASKELMA 1000 €	KUM TOT 3/2026	MTA2026	TOT % MTA2026	KUM TOT 3/2025	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Vesihuoltolaitoksen johtokunta						
Myyntituotot	2 428	10 020	24,2 %	2 284	144	6,3 %
Tuet ja avustukset	2	2	100,0 %	3	-1	-29,9 %
Muut toimintatuotot	0	0	-	0	0	-
Toimintatuotot yhteensä	2 430	10 022	24,2 %	2 287	143	6,3 %
Henkilöstökulut	-486	-2 125	22,9 %	-411	75	18,1 %
Palvelujen ostot	-610	-2 336	26,1 %	-560	51	9,0 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-499	-1 854	26,9 %	-512	-12	-2,4 %
Muut toimintakulut	-75	-249	30,0 %	-58	17	28,6 %
Toimintakulut yhteensä	-1 671	-6 564	25,5 %	-1 541	129	8,4 %
Toimintakate	760	3 458	22,0 %	746	14	1,9 %
Talousvesi						
Toimintatuotot	1 032	4 151	24,9 %	967	65	6,7 %
Toimintakulut	-714	-2 379	30,0 %	-527	187	35,4 %
Toimintakate	318	1 772	18,0 %	440	-122	-27,7 %
Hulevesi						
Toimintatuotot	4	0	-	0	4	-
Toimintakulut	-6	0	-	-34	-28	-83,1 %
Toimintakate	-2	0	-	-34	32	-94,2 %
Jätevesi						
Toimintatuotot	1 394	5 871	23,7 %	1 320	75	5,7 %
Toimintakulut	-951	-4 185	22,7 %	-981	-30	-3,0 %
Toimintakate	443	1 686	26,3 %	339	104	30,8 %

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2026 Liikelaitos Salon Vesi

Investoinnit Liikelaitos Salon Vesi

Investoinnit	MTA 2026	TOT 1-3/2026	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-3 890 000	-368 078	9,5 %
Koneet ja kalusto	-240 000	-162 956	67,9 %
Laajennusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-750 000	-45 841	6,1 %
Uusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-1 550 000	-69 708	4,5 %
Koneet ja kalusto	-50 000	-652	1,3 %
YHTEENSÄ	-6 480 000	-647 235	10,0 %

Salon Vesi maaliskuu 2026



Asiakasmäärä
3/2026

47 440



Henkilöstömäärä
3/2026

32/32

Vesijohtoa **1260 km**
Viemäriä **618 km**
Sadevesiviemäriä **195 km**

27 vedenottamoita
10 vesitornia
4 jätevedenpuhdistamoita
193 jätevedenpumppaamoita

Verkoston vuotavuus (TP2025)
Talousvesi **26 %** (21%)
Jätevesi **53 %** (54%)



Toimintatuotot
2,4/10,0 M€



Toimintakulut
1,7/6,6 M€

Investoinnit

0,6 M € / 6,5 M €



Vedenotto **0,8/3,0 Mm³**
Puhdistettua jätevettä **1,0/4,3 Mm³**

Talousveden laatuvaatimukset **100 %**
Jätevedenpuhdistuksen vaatimukset **Mahdollista saavuttaa**

